



we move
rsearch

CfD FER X, PPA e obiettivi di sviluppo FER

Michele Benini

direttore dipartimento Sviluppo Sistemi Energetici

FER X e obiettivi di sviluppo FER

	Obiettivo PNIEC 2030 [GW]	Installato Feb. 2023 [GW]	Delta [GW]	FER X [GW]
Fotovoltaico	79,9	31,5	48,4	45
Eolico	28,1	12,4	15,7	16,5
FER < 1 MW				5
TOTALE			64,1	66,5

Localizzazione delle FER decreto FER X

- I contingenti ed i coefficienti da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio presentate **per ciascuna zona di mercato** sono determinati tenendo conto:
 - ...
 - **delle richieste di autorizzazione**
 - **della ripartizione fra le regioni** dell'obiettivo nazionale stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 199 del 2021
 - ...

Richieste di connessione a TERNA

Solare

Eolico on-shore


Eolico off-shore

Richieste di connessione (31/12/2023)

328.33 Potenza (GW)

5431 Pratiche

- **141.38 GW (43.06%)**
3493 Pratiche
- **95.03 GW (28.94%)**
1804 Pratiche
- **91.91 GW (27.99%)**
134 Pratiche

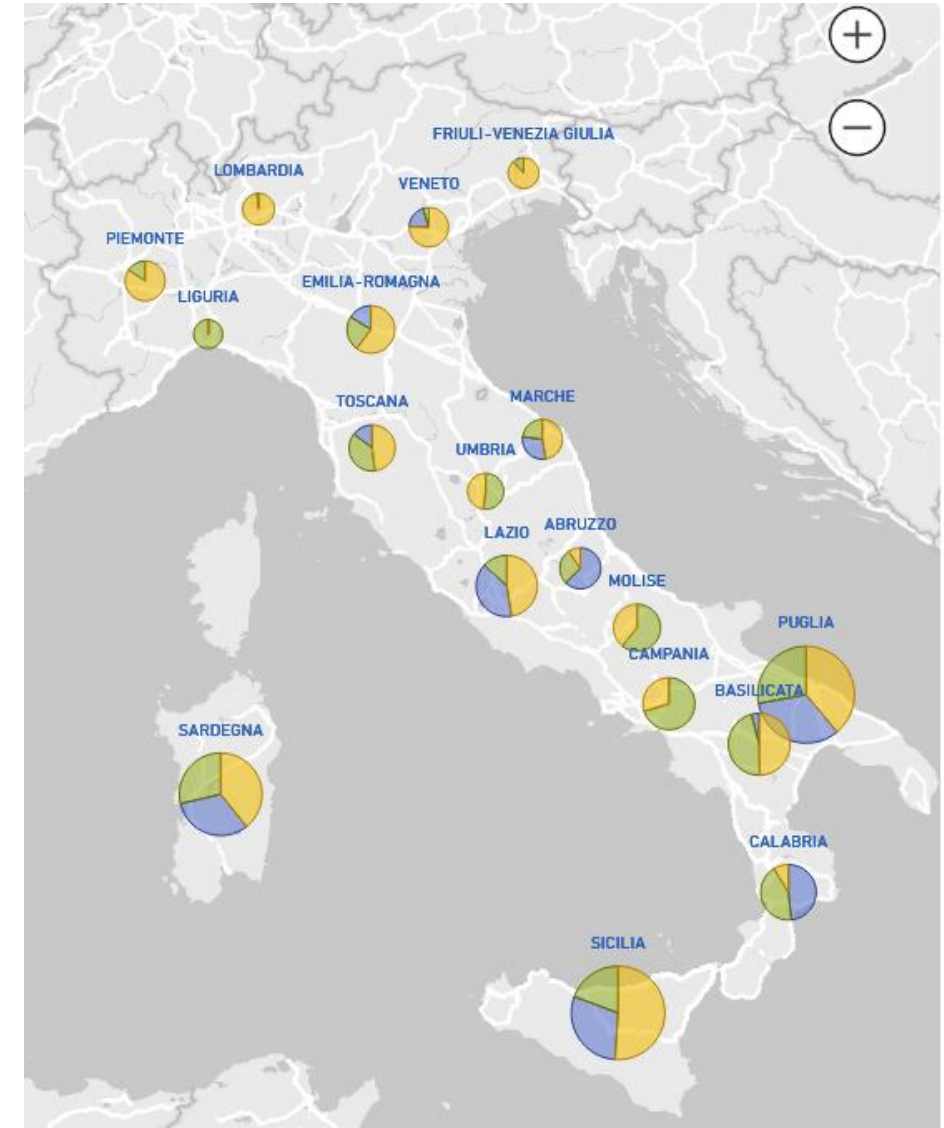

Burden Sharing regionale bozza decreto «Aree Idonee» vs richieste di connessione a Terna



Schermatura da segnali locazionali nel decreto FER X

- GSE calcola l'ammontare dei pagamenti **sulla base dell'energia elettrica producibile dall'impianto, in luogo della produzione netta immessa**, nei casi di:
 - Impianti soggetti a **fermate derivanti da ordini impartiti dai gestori delle reti al di fuori del MSD** al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o da cause di forza maggiore
 - **Prezzi zonali nulli o negativi sul MGP**, ma nei limiti della somma del programma in entrata nel MB e della potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire sul MB
 - Impianti soggetti a **taglio della produzione in esito a ordini di dispacciamento disposti da TERNA sul MB e/o nelle piattaforme europee di bilanciamento** mediante l'accettazione di offerte a scendere che devono essere presentate a prezzo non inferiore a zero

